


過電流ロック形高圧気中開閉器本体 (CLS-□15Se-□)

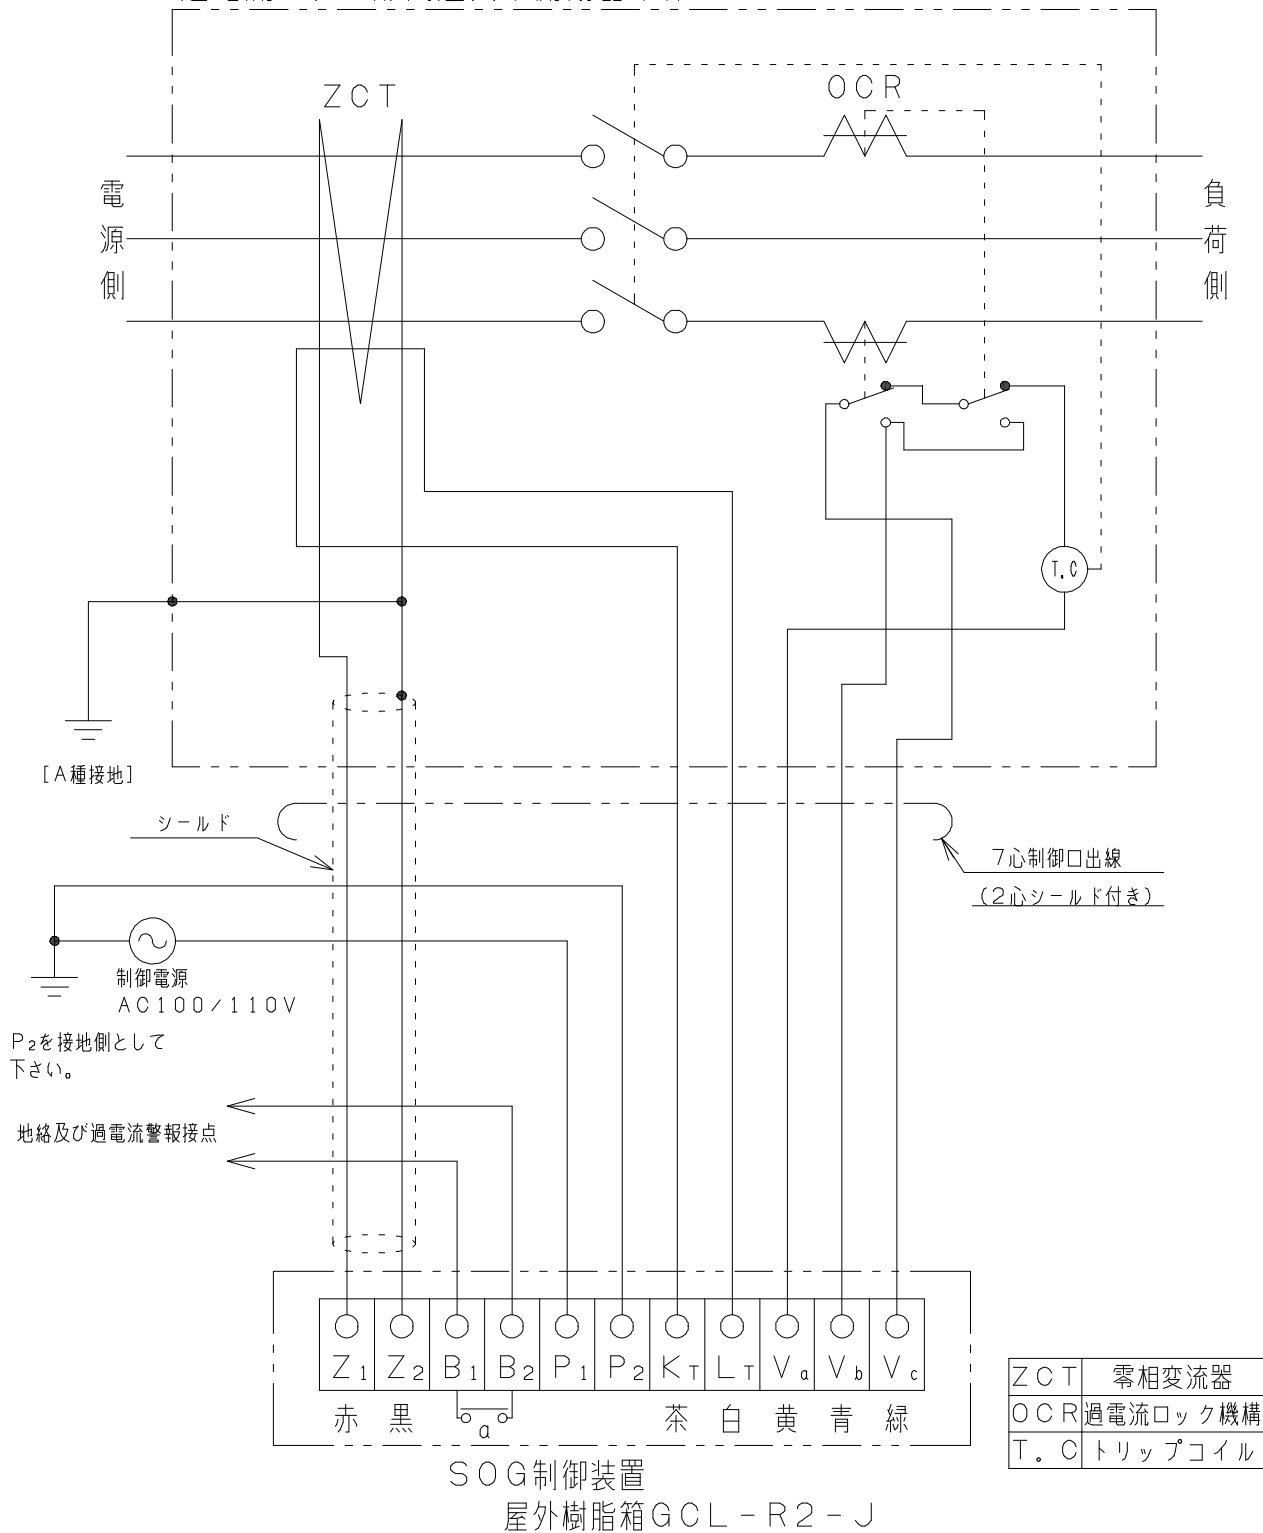

ZCT	零相変流器
OCR	過電流ロック機構
T.C	トリップコイル

- 注記**
1. 制御装置の端子配列は、実物と異なっていますので、注意して下さい。
 2. 制御線のシールド線は、すでに開閉器本体内で接地されていますので、新たに接地をしないようにして下さい。

警報接点仕様

記号	種類	閉路時間
B1 - B2	地絡・過電流警報共用	約100ms
接点容量 AC250V 2A, DC100V 0.2A		

改訂					
承認	03/09/30	小寺	(E) エナジーサポート株式会社		
検図	03/09/30	松浦	品名	GR付PAS結線図 (制御装置が樹脂箱入りの場合)	
作図	03/09/25	古田	品番 (GT)	SD-00548-A	
尺度	1:1	三角法	品番	*****	