


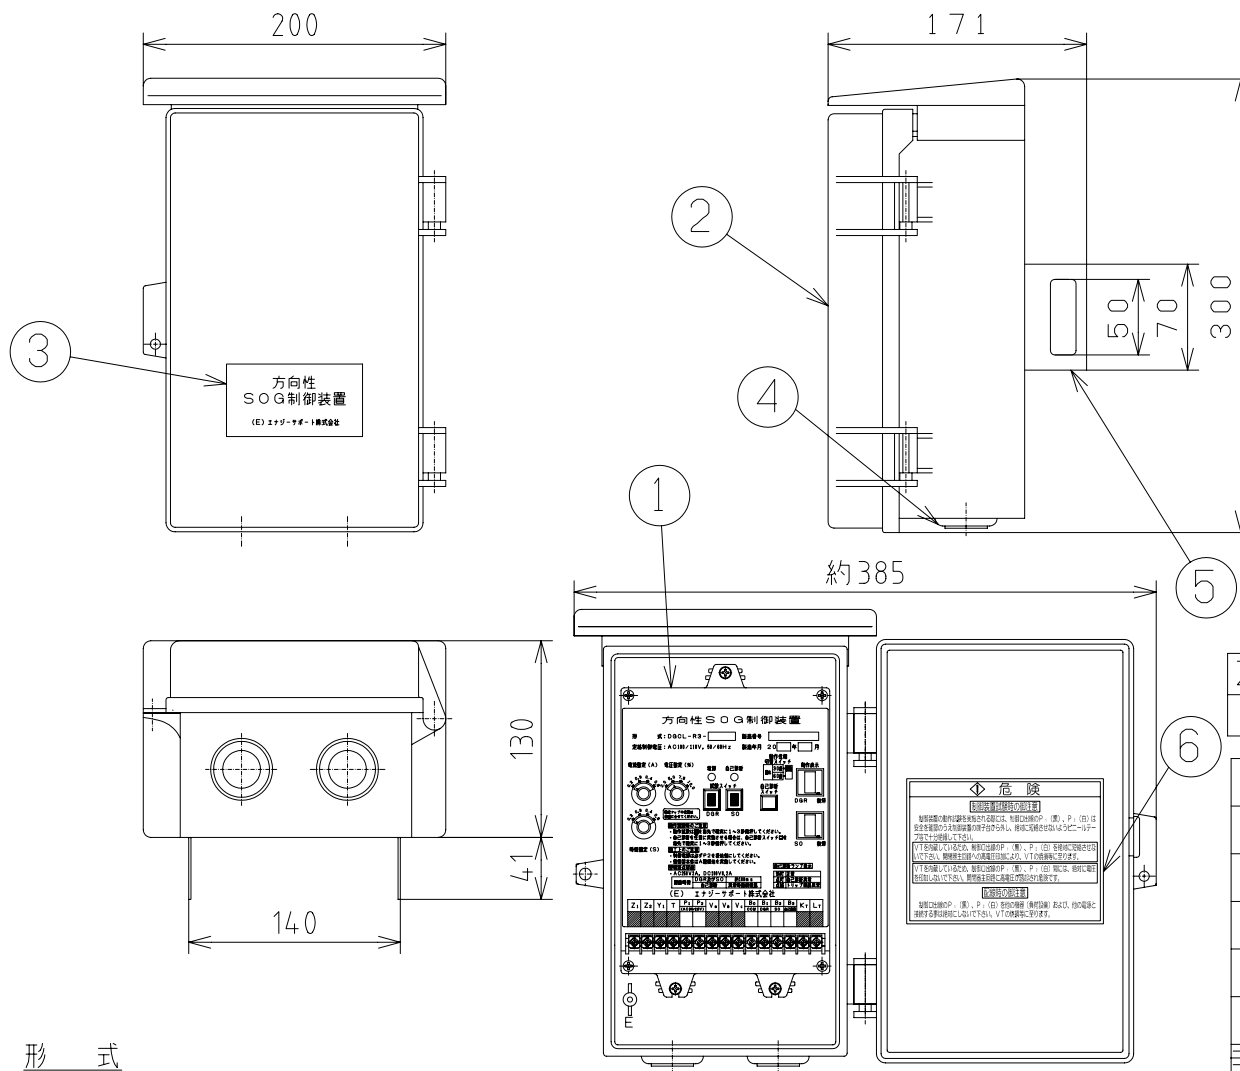

仕様

定格制御電圧	AC100/110V
定格周波数	50/60Hz
定格動作電流整定値	0.2-0.3-0.4-0.6A (4タップ)
定格動作電圧整定値	完全地絡電圧 (381V) の 2.0-5.0-7.5-10.0% (4タップ)
動作時間整定値	0.2-0.3-0.4-0.6秒 (4タップ)
動作位相特性	30度整定時: 遅れ10~60度, 進み115~165度 60度整定時: 遅れ40~80度, 進み 90~140度
構造及び性能	JIS C 4607*1 JIS C 4609*2に準ずる。
試験方式	DGR, SO手動押しボタン方式及び自動自己診断方式
出力接点復帰方式	自動復帰
動作表示	DGR及びSO (磁気反転式) 手動復帰
自己診断表示	LED (赤) 異常時点灯または点滅 DGR, SO, 自己診断の3点接点
警報接点	AC250V 2A (COSφ=0.4) DC100V 0.2A (L/R=7ms)
外装色	マンセル N4.0
総質量	約2.0kg

※1: JIS C 4607「引外し形高圧交流負荷開閉器」

※2: JIS C 4609「高圧受電用地絡方向継電装置」


端子台記号詳細図

Z ₁	Z ₂	Y ₁	T	P ₁	P ₂	V _a	V _b	V _c	B _c	B ₁	B ₂	B ₃	K _T	L _T
赤	黒	橙	灰	(AC100/110V)		黄	青	緑	COM	DGR	SO	自己診断	茶	白

⑥	VT用付属品	1	-	ESU0-00161-A
⑤	取付金具	1	ステンレス鋼	
④	グロメット	2	合成ゴム	
③	銘板	1	ポリエステルフィルム	EXMD-30094-A
②	外箱	1	合成樹脂	
①	方向性SOG制御装置	1	-	
記号	品名	個数	材質	備考

形式

DGCL-R3-J



改訂		承認	2013/06/28	北折	(E) エナジーサポート株式会社
		検図	2013/06/28	北折	品名 方向性SOG制御装置
		作図	2001/07/13	古田 (勉)	(屋外用 樹脂箱入り VT用付属品付)
	③ 2013/06/28 見直し 古田 (勉)	尺度	1:5		品番 EXMD-30094-C
	② 2011/01/14 見直し 今尾				
	① 2007/12/18 見直し 古田 (勉)				