過電流ロック形高圧気中開閉器本体（ＣＬＳ－□１５Ｓｅ－□）

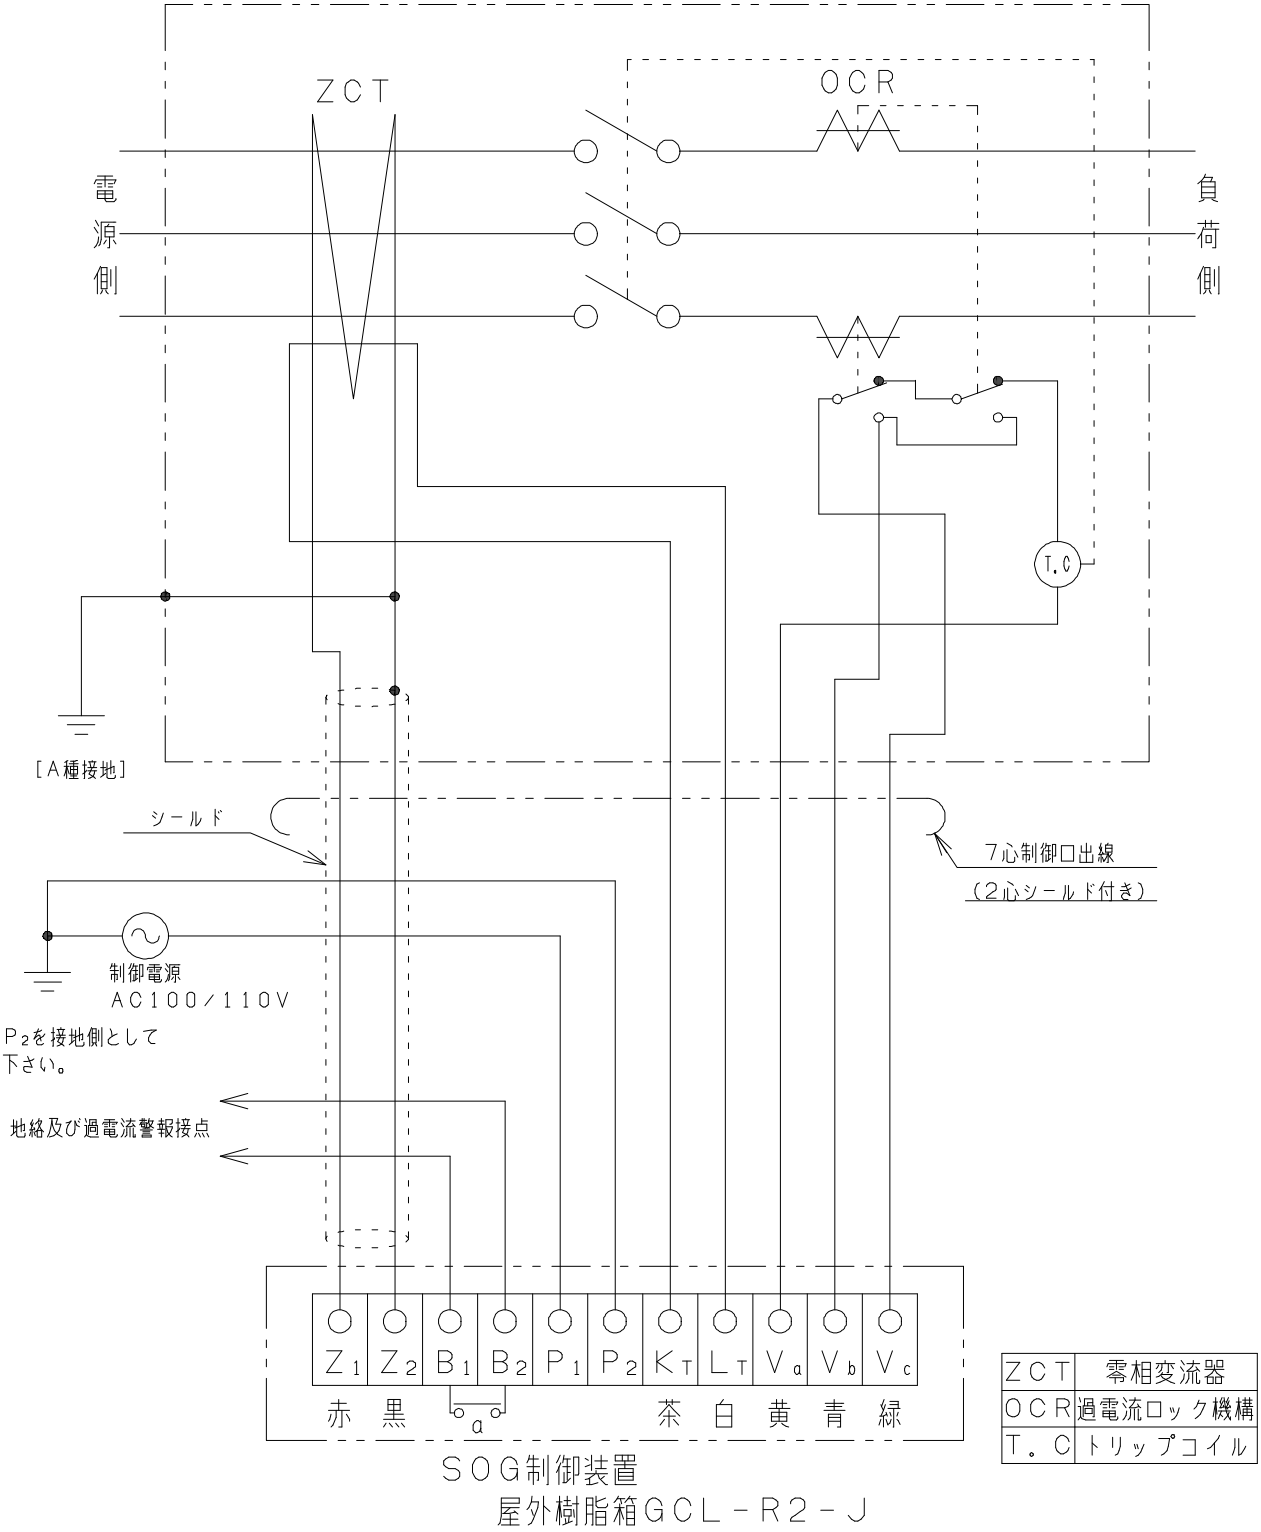

ＺＣＴ	零相変流器
ＯＣＲ	過電流ロック機構
Ｔ．Ｃ	トリップコイル

注記

１．制御装置の端子配列は、実物と異なっていますので、注意して下さい。

２．制御線のシールド線は、すでに開閉器本体内で接地されていますので、新たに接地をしないようにして下さい。

警報接点仕様

記号	種類	閉路時間
Ｂ１－Ｂ２	地絡・過電流警報共用	約１００ｍｓ
接点容量	ＡＣ２５０Ｖ ２Ａ，ＤＣ１００Ｖ ０．２Ａ	

改訂							

承認	03/09/30	小寺	（Ｅ）エナジーサポート株式会社	
検図	03/09/30	松浦	品　名	ＧＲ付ＰＡＳ結線図（制御装置が樹脂箱入りの場合）
作図	03/09/25	古田	品番(GT)	ＳＤ－００５４８－Ａ
尺度	１：１	三角法	品　番	＊＊＊＊＊