


方向性過電流ロック形高圧気中開閉器本体（CLD-□17Se-□）

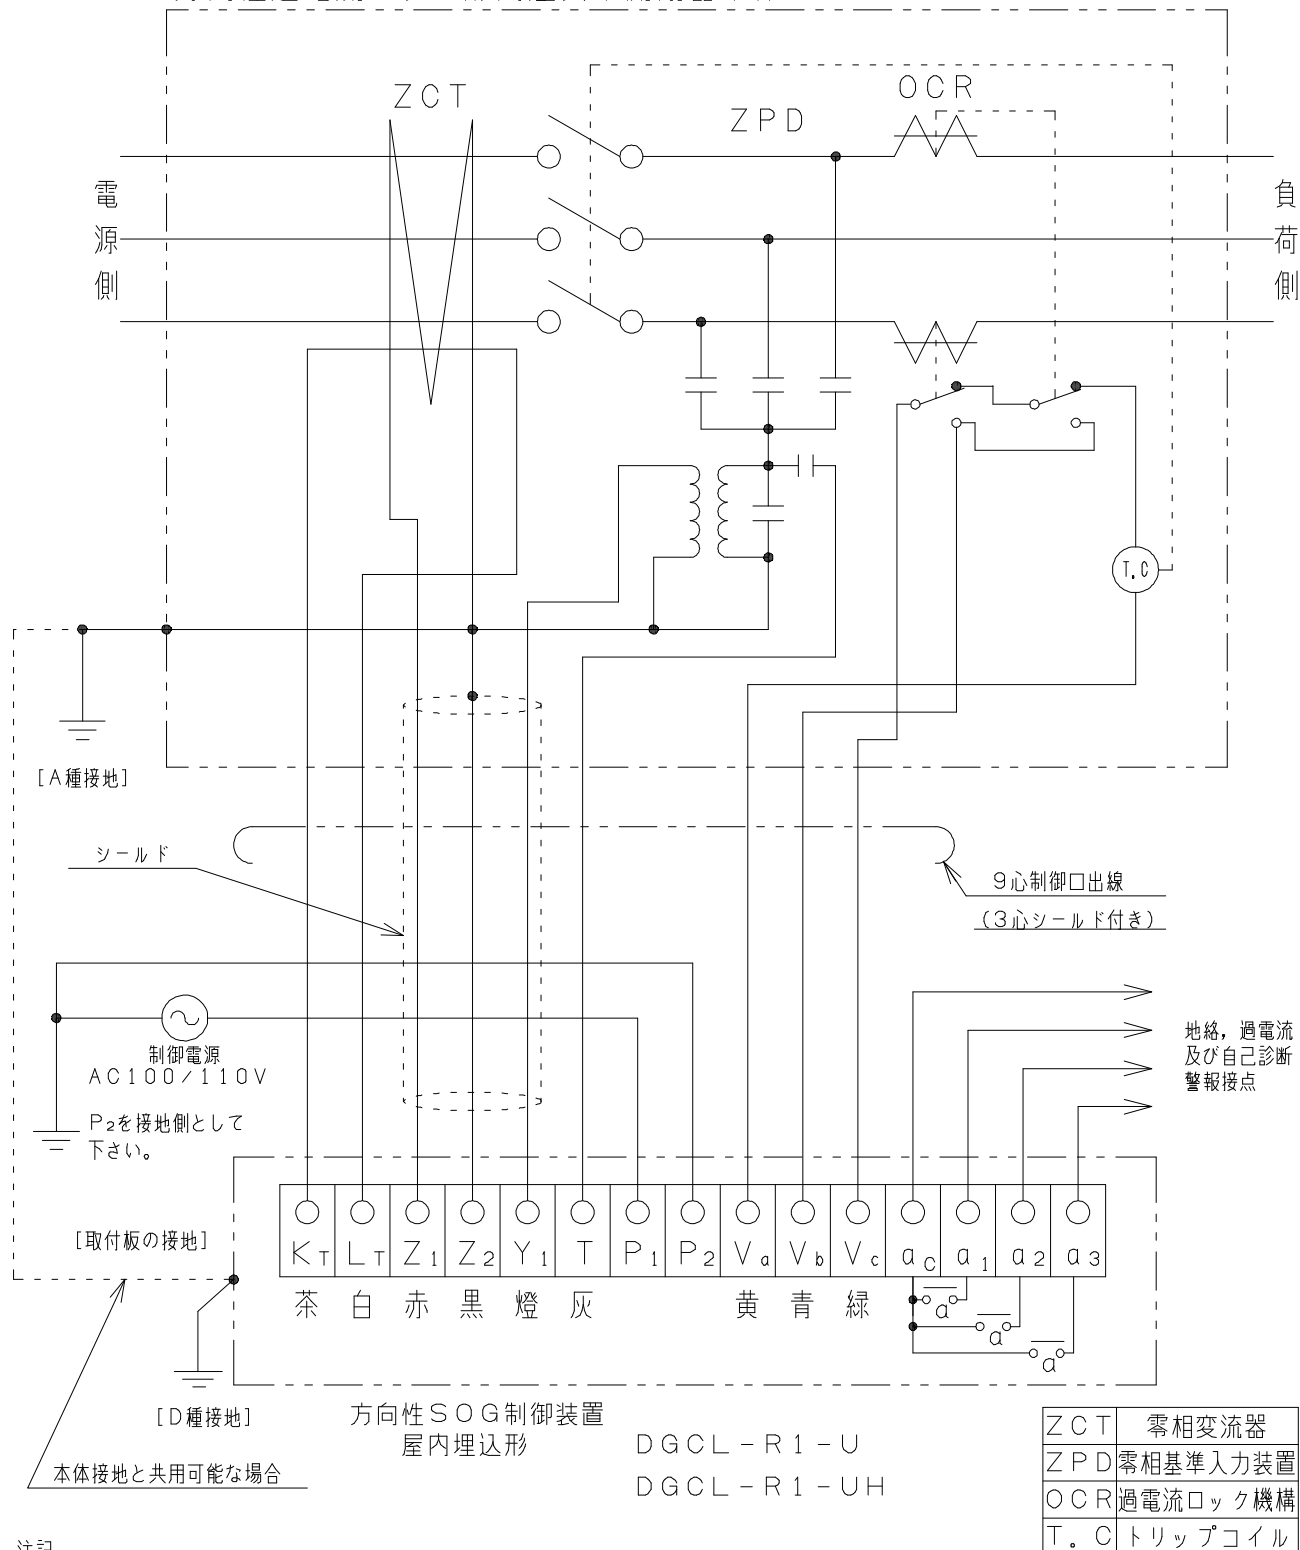

注記

1. 制御装置の端子配列は、実物と異なっていますので、注意して下さい。
2. 制御線のシールド線は、すでに開閉器本体内で接地されていますので、新たに接地をしないようにして下さい。
3. 取付板の接地はD種接地としてください。
但し、開閉器本体接地（A種接地）と共用できる場合は共用としても問題ありません。

警報接点仕様

記号	種類	閉路時間
a1-a c	地絡警報	約1秒
a2-a c	過電流警報	約0.5秒
a3-a c	自己診断警報	約0.5秒
接点容量 AC100V 5A, DC100V 0.4A		

改訂							
1	05/03/30	見直し	篠田				
承認	05/03/30	小寺	(E) エナジーサポート株式会社				
検図	05/03/30	松浦	品名	方向性GR付PAS結線図（制御装置が屋内用埋込形の場合）			
作図	03/09/25	古田	品番(GT)	SD-00549-C			
尺度	1:1	三角法	品番	*****			